


Domekt R 200 V C4

Maksimalus įrenginio našumas, m ³ /h	235
Maksimalus įrenginio našumas, l/s	65
Masė, kg	42
Maitinimas, V	1~230
Maksimalus srovės stiprumas, A	HE 5,2
Šilumos atgavimo šiluminis naudingumas, %	81
Atskaitos srautas, m ³ /s	0,05
Atskaitos slėgio skirtumas, Pa	50
Savitoji jėgimo galia SPI, W/(m ³ /h)	0,31
Oro filtrų matmenys BxHxL, mm	285x130x46
Ventiliatoriaus pavaros elektrinė jėgimo galia atskaitos taške, W	24
Ventiliatoriaus pavaros elektrinė jėgimo galia esant didžiausiam srautui, W	63
Oro šildytuvo galia, kW / Δt, °C	0,8 / 13,5
Priežiūros erdvė, mm	300
Valdymo automatika	C4



Akustinės savybės

Suminis A sverties garso galios lygis L_{WA}, dB(A) atskaitos srautui

Iš lauko imamas oras	52
Į patalpas tiekiamas oras	65
Iš patalpų šalinamas oras	53
Į lauką išmetamas oras	65
Korpusas	40

Suminis A sverties garso slėgio lygis L_{PA}, dB(A) 10 m² ploto gerai garšą sugeriančioje patalpoje, 3 m atstumu nuo korpuso


Į aplinką	30
-----------	----

Šiluminis naudingumas


	Žiema				
Lauke, °C	-23	-15	-10	-5	0
Po šilumogražio, °C	13,4	14,9	15,9	16,8	17,8

Patalpos temperatūra + 22 °C, 20 % santykinė drėgmė.

Kairinis (L1)

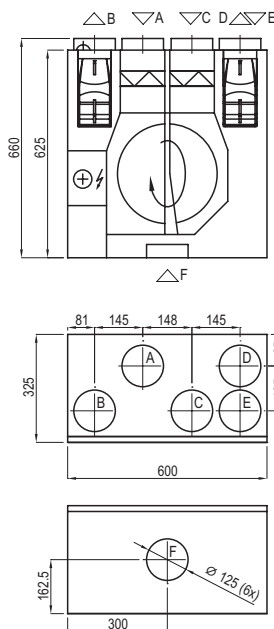


Dešinysis (R1)



- A iš lauko imamas oras
- B į patalpas tiekiamas oras
- C iš patalpų šalinamas oras
- D į lauką išmetamas oras
- E papildomo ištraukimo jungimas (apylinka – ištraukimas be regeneracijos)
- F virtuvinio gaubto jungimas (apylinka – ištraukimas be regeneracijos)

Našumas

Įrenginys su standartine komplektacija

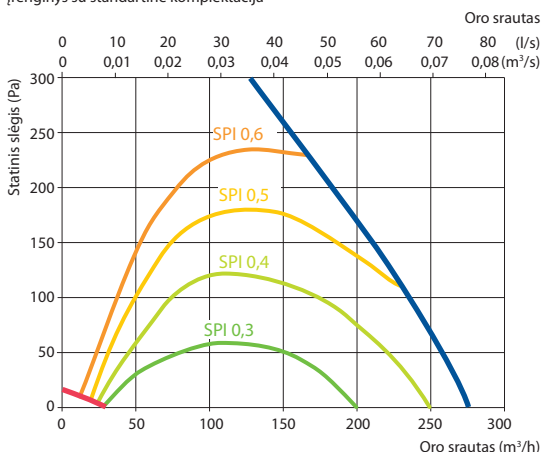

Priedai

Uždarymo sklendė	AGUJ-M-125+LF230/CM230
Triukšmo slopintuvas	A/D AGS-125-50-600-M B/C AGS-125-50-900-M
Vandeninis šildytuvas	DH-125
Aprišimo mazgas	PPU-HW-3R-15-0,4-W2
2-eigis vožtuvas (šildytuvui)	VVP47.10-0,4

Vandeninis aušintuvas	DCW-0,2-1
2-eigis vožtuvas (aušintuvui)	VVP47.10-1,6
Virtuvinis gaubtas	KH
Dekoratyvinis skydas	DP
Oro skirstymo dėžė	OSD-200 VE-125
Paėmimo/išmetimo grotelės	LD-125
Vand. šildytuvas-aušintuvas	DHCW-125

